


需要抑制 B G について


- 需要抑制 B G（バランシンググループ）は、原則として 1 需要場所 1 B G（同一の一般送配電事業者の供給設備に接続）に属するものとします。
また、低圧で電気の供給を受ける需要場所は、1 B G に属するものとします。
- 複数の需要場所で 1 B G を希望される場合、「（小売）契約者が同一」で「インバランス精算方式が同一」かつ「1 ベースライン」となる場合に限り、複数需要場所 1 B G に属することが可能です。

※需要抑制 B G として組成可能なパターン例


1 需要場所で 1 B G の場合

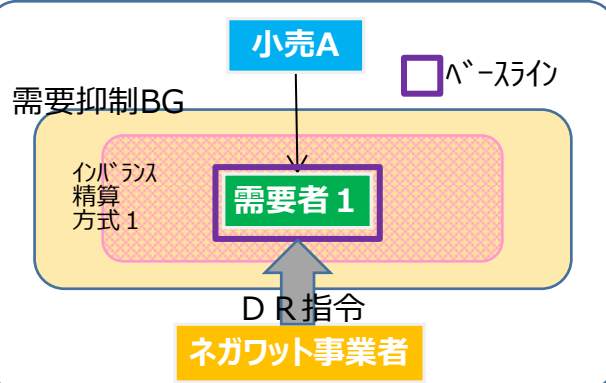

複数需要場所で 1 B G の場合

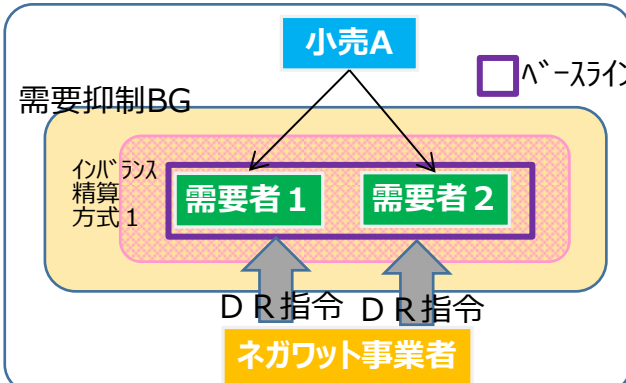


1 需要場所で複数 B G の場合

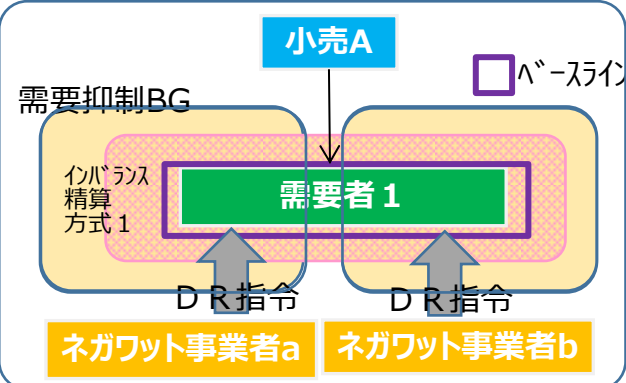


※需要抑制 B G として組成出来ないパターン例

複数需要場所に対して複数の契約者の場合

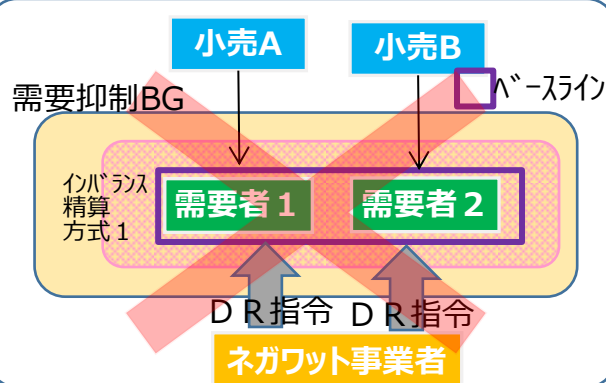

複数需要場所、複数のベースラインの場合

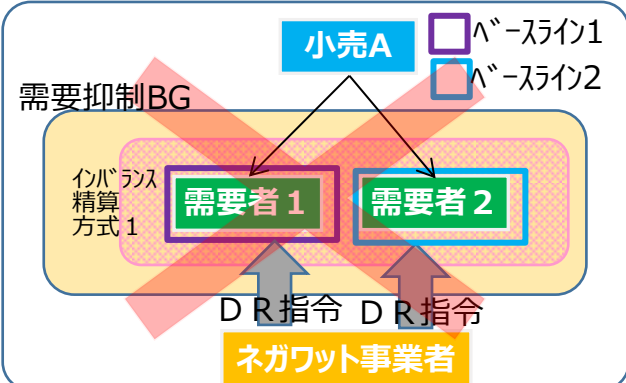

複数需要場所、複数のインバランス精算方式の場合

